



**Flujo de atención para solicitudes de interconexión  
de centrales con capacidad de generación menor a  
0.5 MW. (Generación Distribuida)**

05 de marzo de 2018

\*Incluyendo Esquema de Conexión



Solicitante

Captura Solicitud

Anexos

Responsables  
CFE S. Básico

- Jefe Depto.
- Atn. Clientes
- Jefe Oficina
- Jefe CAR's

Responsables  
CFE Distribución

- Superintendente
- Jefe Planeación
- Jefe Of Atn Sol

**Plataforma Informática**

\*Define en base a información capturada y evaluación si requiere o no opinión técnica

Requiere Opinión Técnica

No

2

Si

La Plataforma Notifica Vía Correo

Captura en SIAD y Genera Oficio Res.

**Sube Oficio Plataforma**  
Ver. Validada CRE

\*Incluyendo Esquema de Conexión

Requiere Construcción de Obras

No

2

Si

Procede a la Construcción de las Obras Necesarias

Construye Central Eléctrica



Gestiona y Entrega UVIE de la Central Eléctrica



Solicita Contrato de Interconexión



Celebra Contrato Interconexión

Generación Orden Interconexión


Celebra Contrato Contraprestación e Integración a las RGD

**FIN**

Gestiona y Entrega Certificado de Inspección



Conexión Física e Instalación Medidor

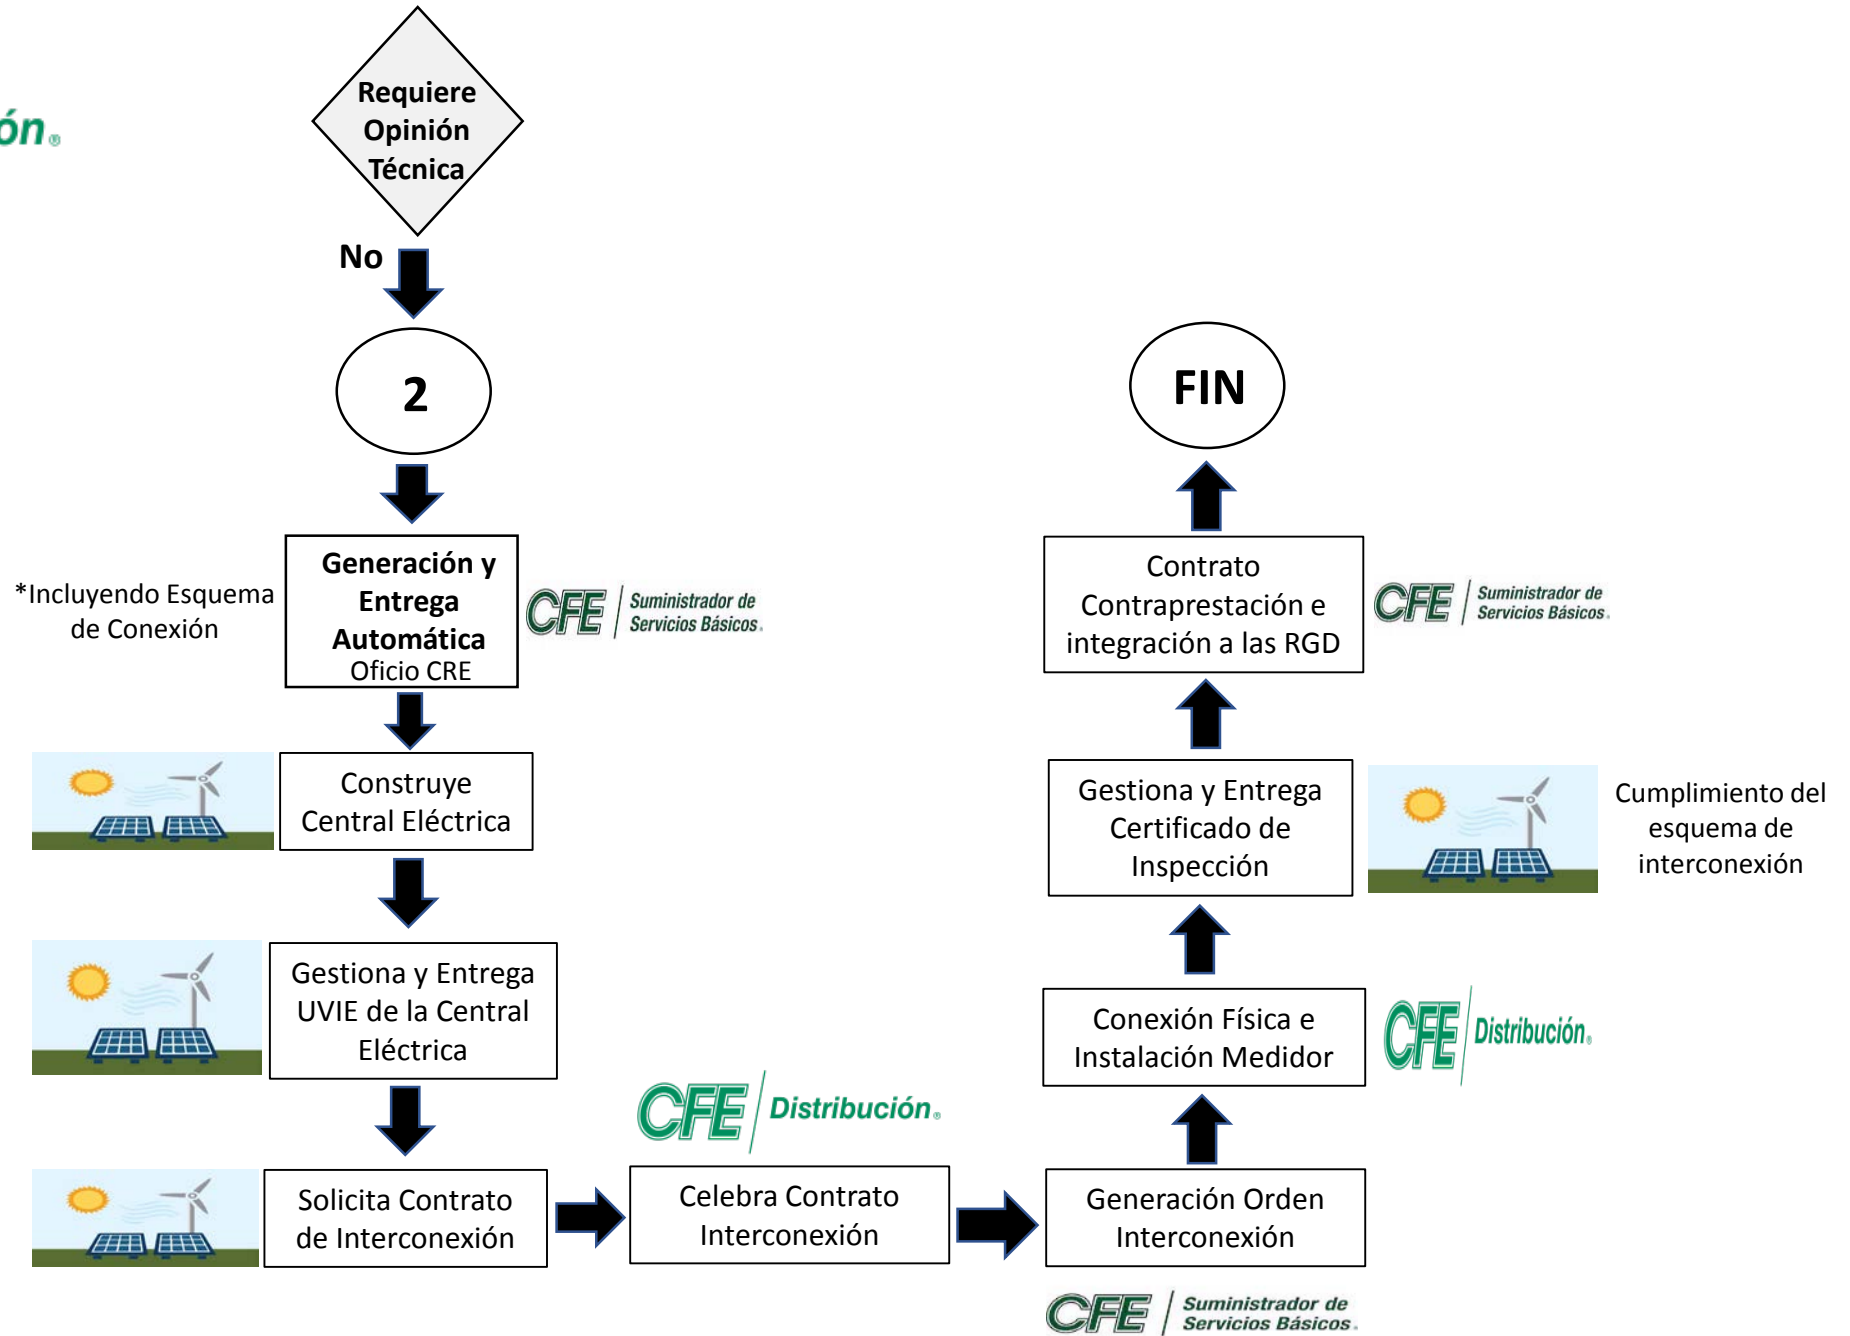

# Gracias